

中华人民共和国国家标准

干混砂浆用保温砂浆 第1部分



# 前 言



示例 1. I 型建筑保温砂浆的标记为

II 建筑保温砂浆 GB/T 20473—2006

5 要求

5.1 外观质量

外观应为均匀、无结块的颗粒状混合物

5.2 包装质量

5.7 抗冻性

当用户有抗冻性要求时,15次冻融循环后质量损失率应不大于5%,抗压强度损失率应不大于25%。

6.1 试验仪器

应符合 GB 5000 的规定进行。

6.2 试验器具

应符合 GB 5000 的规定进行。

按附录 C 的规定进行

6.6.5 抗冲击

仲裁检验方法

6.6.6 燃烧性能级别

按 GB/T 5464 的规定进行

6.7 抗冻性能

式中：

仲裁检验方法的执行由双方共同商定

7.1.2 型式检验




附录 A

(规范性附录)

扭簧试验装置

A 1 量筒. 圆柱形金属筒(尺寸为内径 108 mm, 高 109 mm)容积为 1 L, 要求内壁光洁, 并具有足够

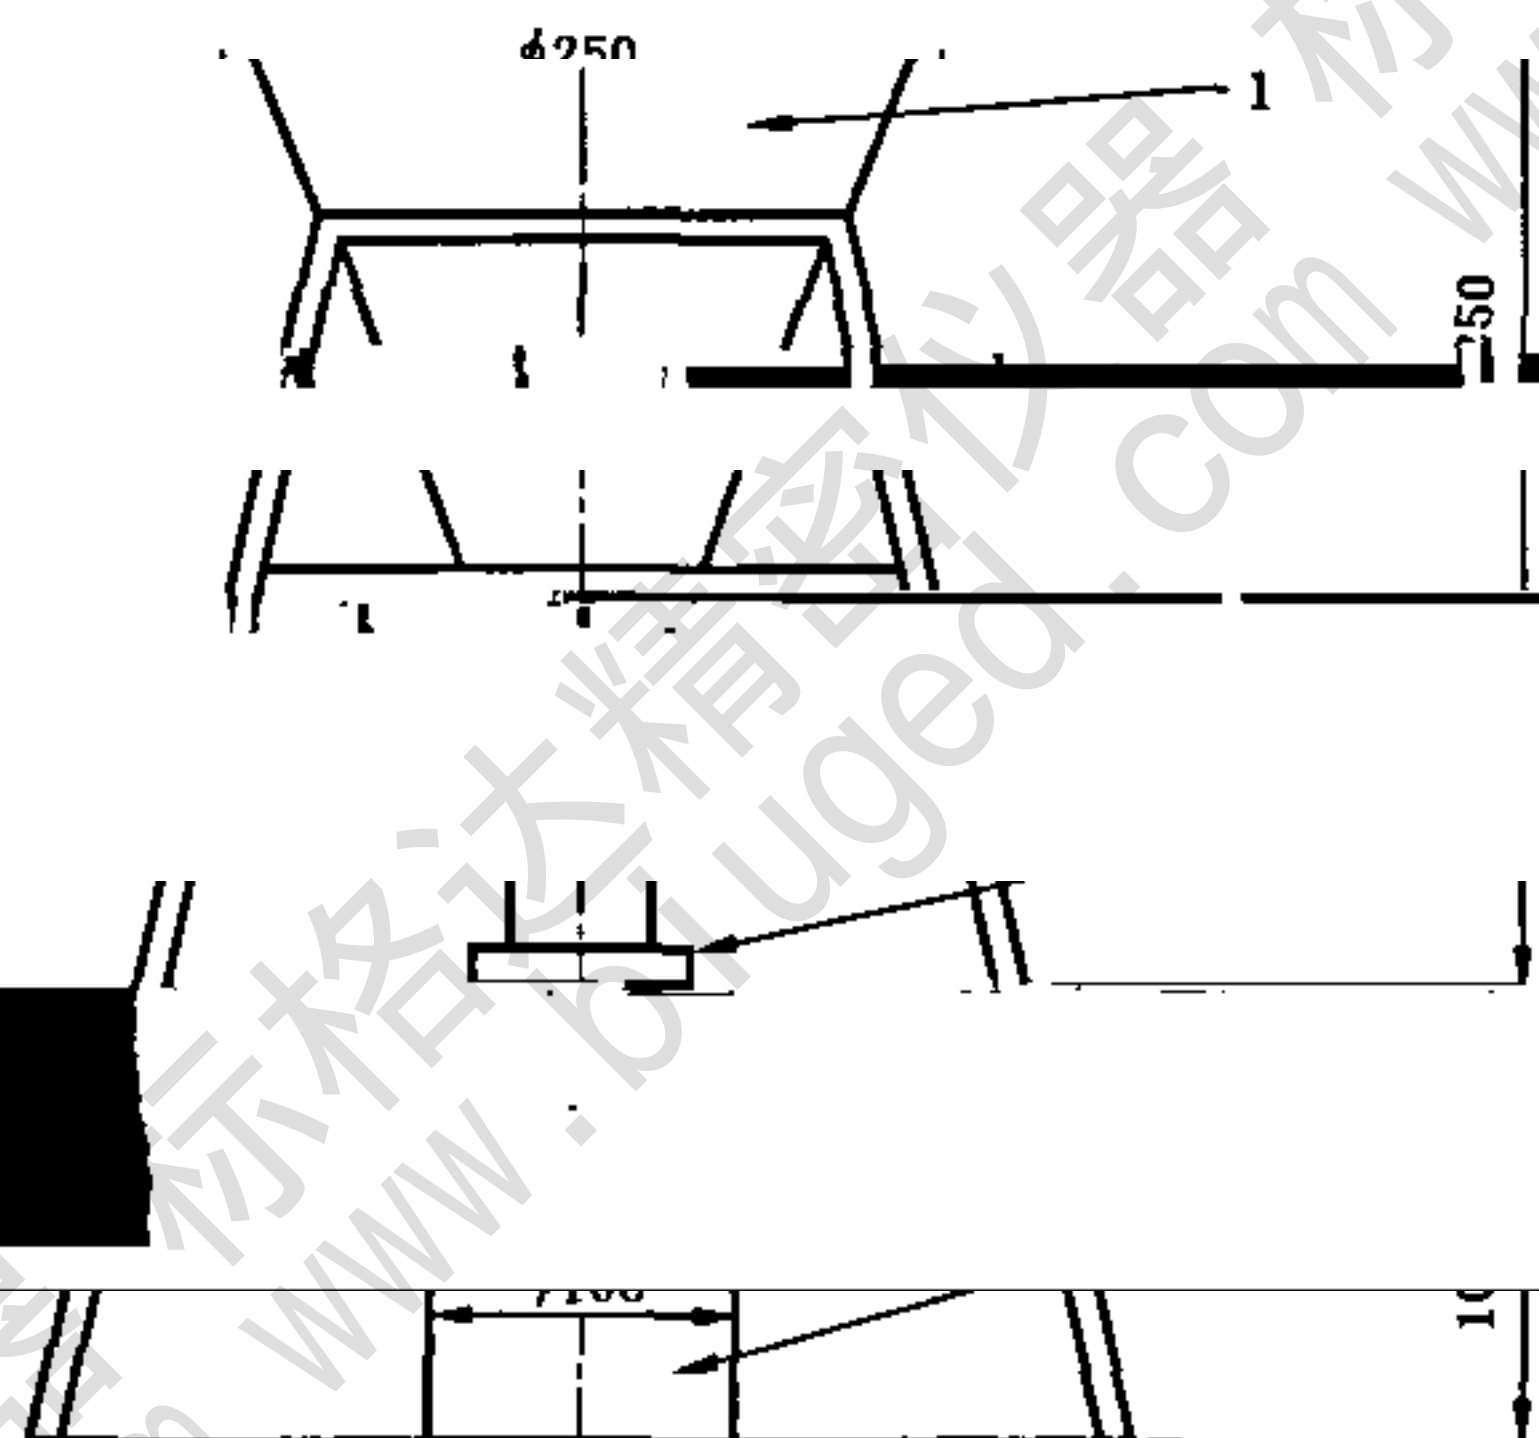

- 2— 支架;
- 3— 导管;
- 4— 活动门;
- 5— 量筒。

图 A 1 扭簧试验装置





附录 B

(规范性附录)

B.1 仪器设备

B.2 混合物的制备

标格达精密仪器  
www.biuged.com

附录 C

(规范性附录)

C.1 仪器设备

C.2 试件的制备

C.2.1 试件的制备

本标准规定了...

本标准规定了...



Watermark: 标格达精密仪器 www.biugea.com